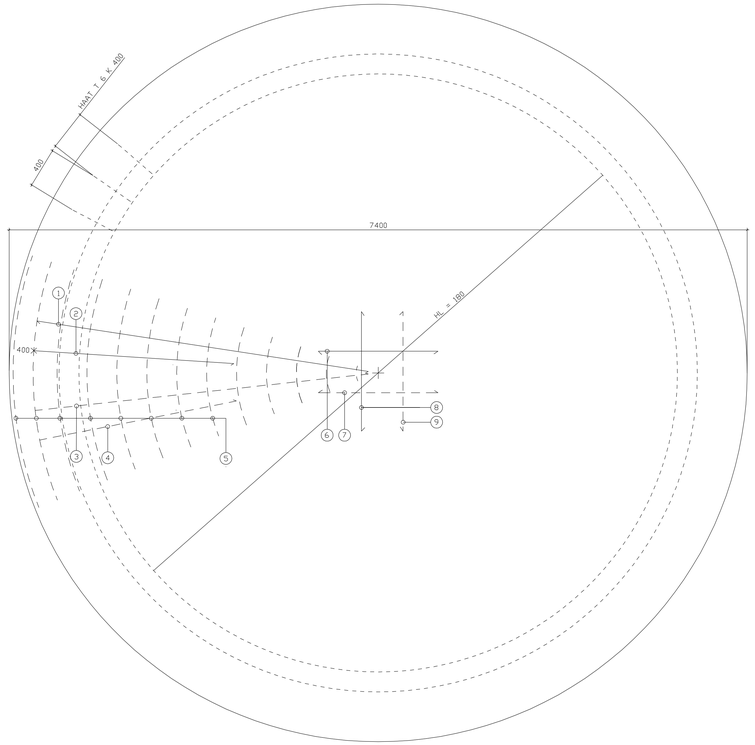

POHJA 1 / 20

MITOITUS 1 / 20

YLÄPINNAN TERÄS

ALAPINNAN TERÄS

	MÄÄRÄ	TERÄS	PITUUS
1	37	T 10 K 600	3350
2	37	T 10 K 600	2000 , L = 2400
3	37	T 10 K 600	3350
4	37	T 10 K 600	2000
5	JAKOTERÄKSET T 10 K 300 YLÄ- JA ALÄP. 402 m		
6	3	T 10 K 200	1400
7	3	T 10 K 200	1400
8	3	T 10 K 200	1400
9	3	T 10 K 200	1400

400

HAAT 59 T 6 K 400 L = 2120

TYÖ- JA TARTUNTATERÄKSIÄ EI OLE HUOMIOITU

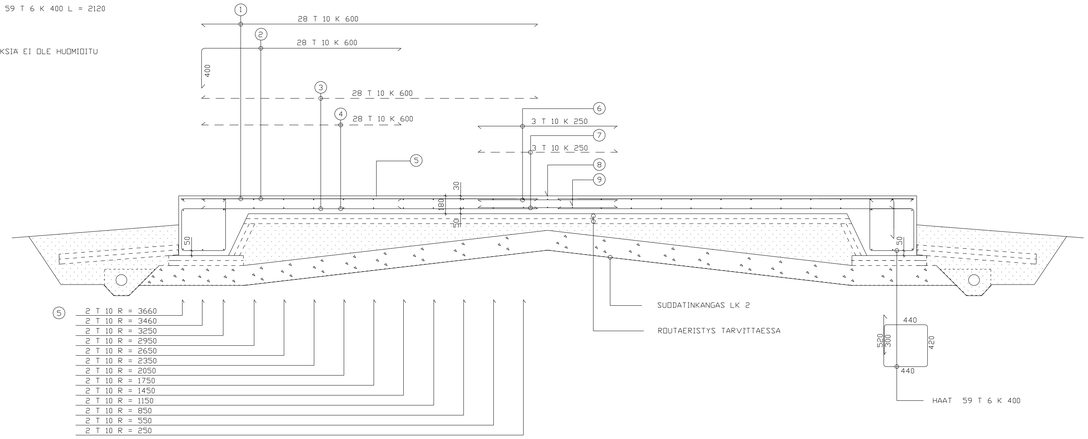

RAUDOITUS 1 / 20

SILO	POHJAPAINE kN / m2
5 - KERROSTA	55.0
6 - KERROSTA	62.5
7 - KERROSTA	70.0
8 - KERROSTA	77.5
9 - KERROSTA	85.0
10 - KERROSTA	92.5

RAKENNELUOKKA 2
RASITUSLUOKKA XC2 , XF1
SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ 50 V
SEURAAMUSLUOKKA CC2

BETONI C 25/30 - 2 , (K30 - 2)
SUOJABETONI 20 MM
- MAATA VASTEN VALUSSA 50 MM
SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 MM
KIVIAINEKSEN SUURIN RAEKOKO 16 MM

TERÄS T A 500 HW

JATKOSPITUUDET , ANTURAT
T 10 500
T 8 400
T 6 300

TERÄKSIÄ SAA JATKAA ENINTÄÄN
50% SAMASSA POIKKILEIKKAUKSESSA

K.OSA	KORTELI/TILA	TÖNTÖ/Rno	RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI RAKENNEPIIRUSTUS	JUOKS.No 1
RAKENNUSOSAKSIEN NIMI JA OSOITE ARSKAMETALLI OY VILJASILO Ø6.4m Teräskartipohjan alle	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PERUSTUS LEIKKAUKSET	MITTAKAAVAT 1 / 20 1 / 20

INSINÖÖRITOIMISTO
M.HÄKÄLÄ
Tilhiku,ja 3 , 28450 VANHA - ULVILA
puh. 02- 5380879, 050 - 5910030

SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
RAK	11020	1	
PÄIVÄYS 15.02.2011	YHT.HENK. SUUNN.	MAUNO HÄKÄLÄ RI	